



# Разрез по скважине

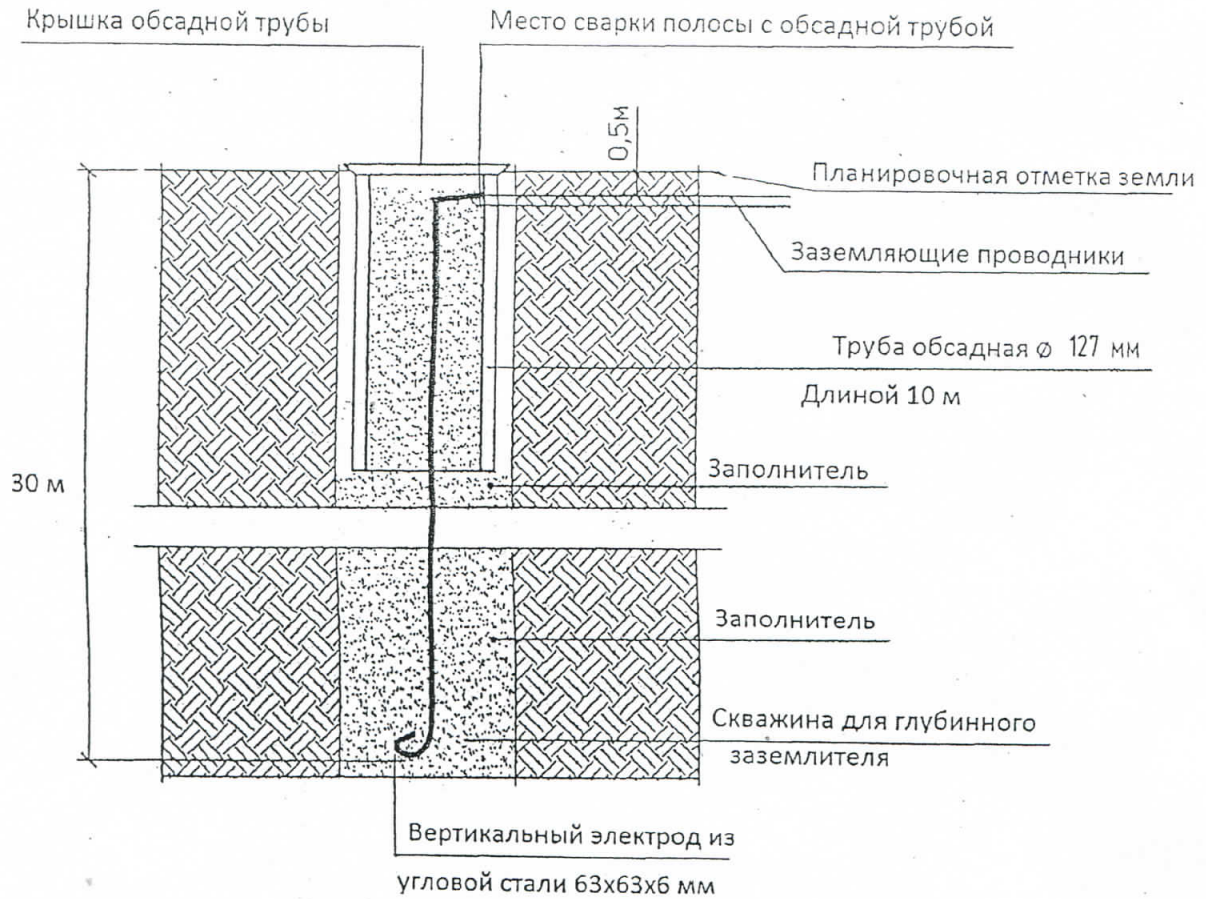

						392/20-ИОС1.ЭС			
						Строительство ВЛЗ-6 кВ и 2-х КТПс мощностью 160 кВА в районе 14-го км Основной трассы в г Магадане.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Нач. ПСО		Темнюк					РП	4	
Инж.		Павлюк							
						Устройство заземлителя.	ООО Электросетьмонтаж		